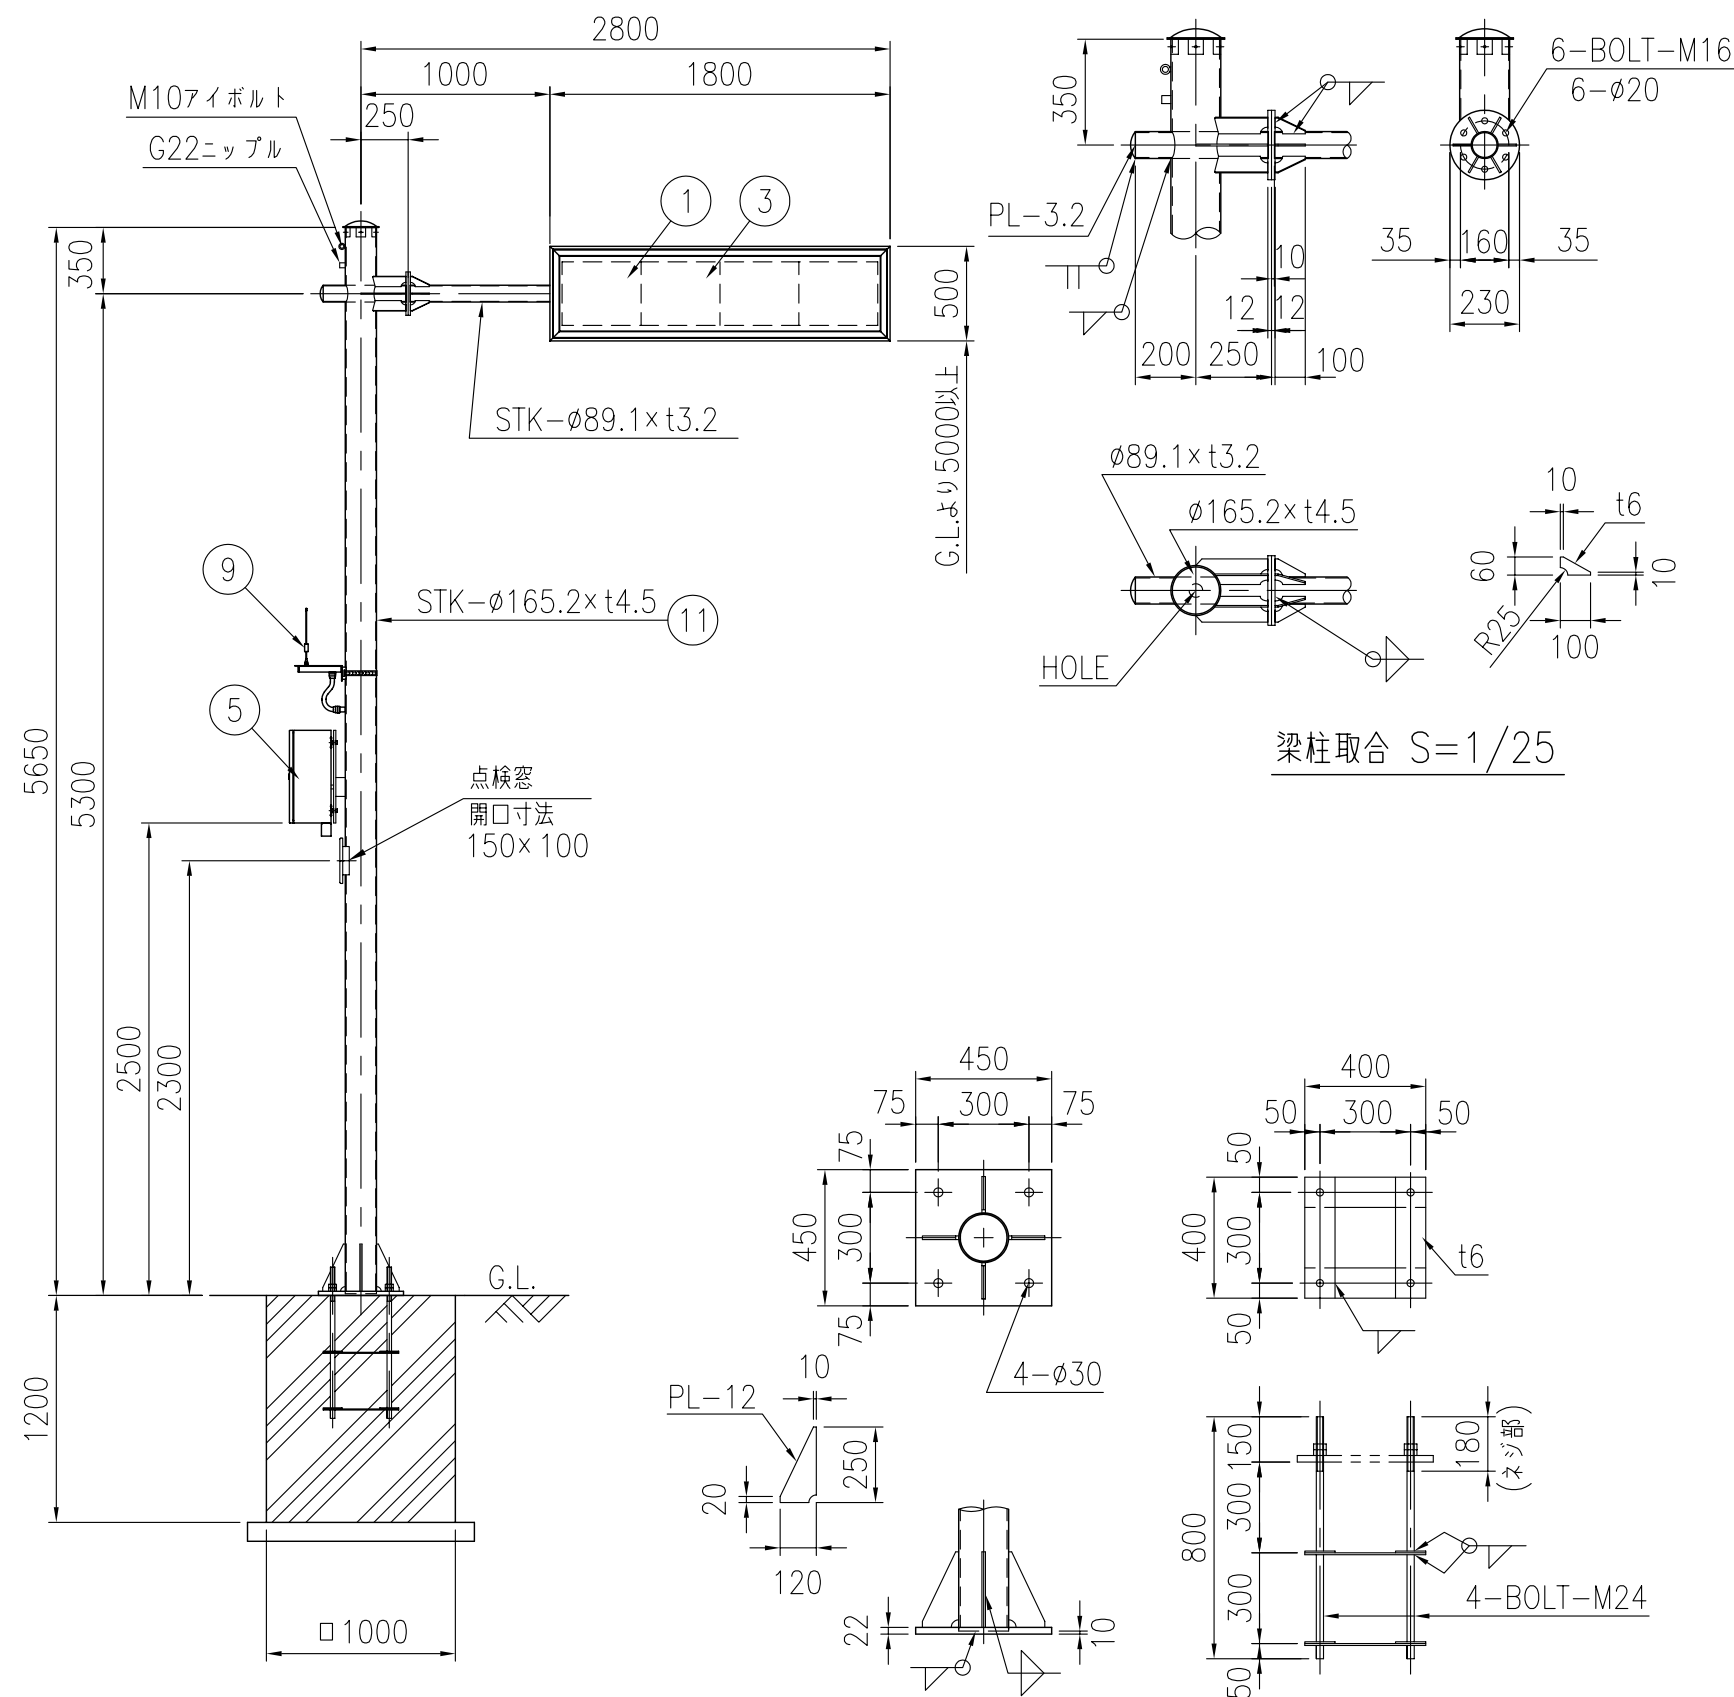


設置例


$$S=1/40$$

柱脚部詳細図 S=1/25


OPTマーカー OPT424D-Y (めっき)				
部番	部 品 名	数量	材 質	摘 要
1	発 光 体	—	—————	24×30ドット
2	枠 体	1	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜
3	前 面 板	1	ポリカーボネート樹脂	橙 色
4	コントローラ	1	—————	—————
5	制御ボックス	1	高耐食熔融めっき鋼板	静電粉体塗装,茶色
6	スイッチング電源	1	—————	—————
7	温度センサー	1	白金測温抵抗体	気象庁検定品
8	T型アングル	2	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,茶色
9	無線アンテナ	1	—————	屋外仕様
10	自 在 バ ン ド	1	—————	熔融亜鉛めっき
11	逆 L 柱	1	STK400	熔融亜鉛めっき

電 気 特 性		
電 源	1φ2W AC100V/200V,50/60Hz	
消 費 電 力	15VA	
発 光 体	発光ダイオード (赤橙色)	
1 文 字 寸 法	4文字	325mm×325mm
	5文字	270mm×270mm
点 消 灯	常時点滅	
点 滅	33・38・43・50・60回/分より選択 (出荷時設定：50回/分)	

図面番号	KTAH11022*2
------	-------------

- ・表示文字はあらかじめ決められた20パターンの中の1パターンを表示できます。
- ・常時、設定温度以上で常温時の文字を交互点滅及び単独点滅します。
- ・常時、設定温度以下で低温時の文字を交互点滅及び単独点滅します。
- ・支柱は電線引き込み用中継柱兼用支柱ではありません。
- ・支柱へ直接電線を引き込む場合は、基礎選定を含めて、現地状況に応じた提案をさせていただきます場合があります。

※ D種接地工事を行って下さい。

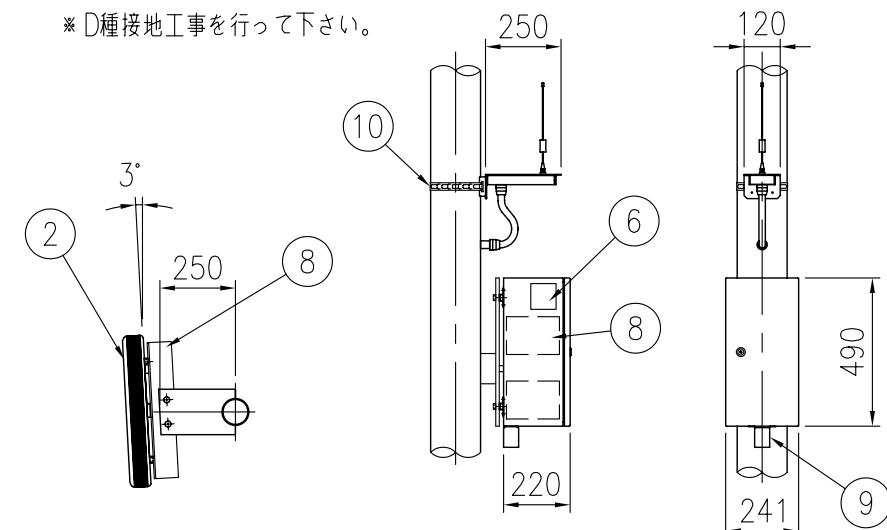

発光部 $S=1/25$

制御ボックス $S=1/25$